

経営比較分析表（令和6年度決算）









岩手県 宮古市

業務名	業種名	事業名	類似団体区分	管理者の情報
法適用	下水道事業	公共下水道	Cc1	非設置
資金不足比率(%)	自己資本構成比率(%)	普及率(%)	有収率(%)	1か月20m ³ 当たり家庭料金(円)
-	66.76	62.54	93.78	3,080



人口(人)	面積(km ²)	人口密度(人/km ²)
45,632	1,259.18	36.24
処理区域内人口(人)	処理区域面積(km ²)	処理区域内人口密度(人/km ²)
28,236	10.55	2,676.40

グラフ凡例
■ 当該団体値(当該値)
— 類似団体平均値(平均値)
【】 令和6年度全国平均

1. 経営の健全性・効率性

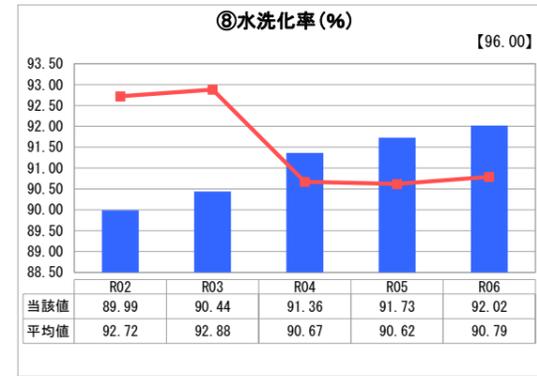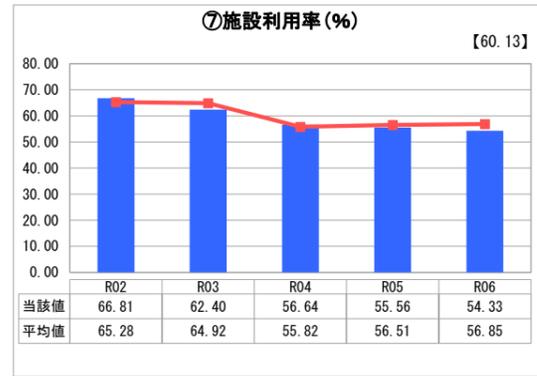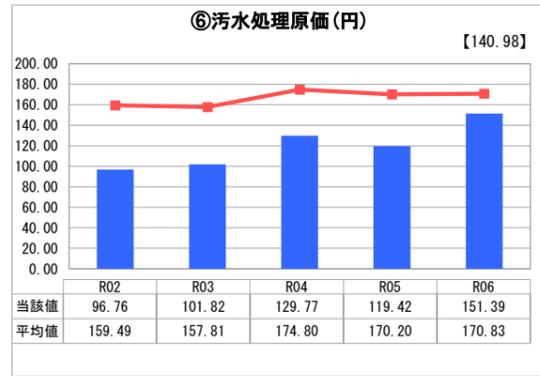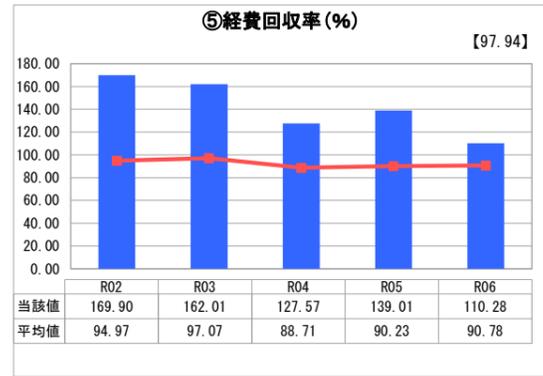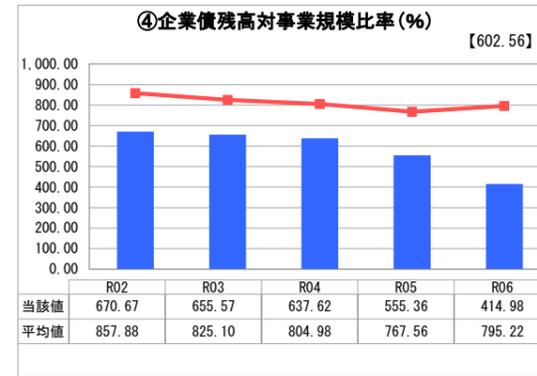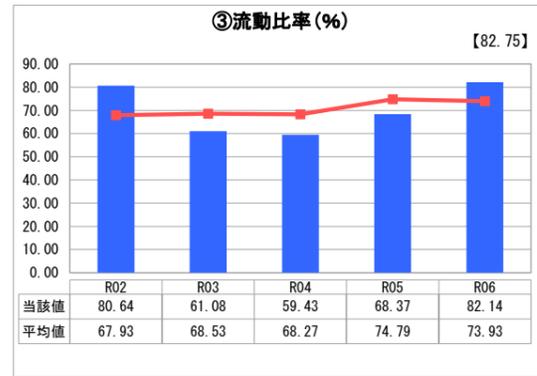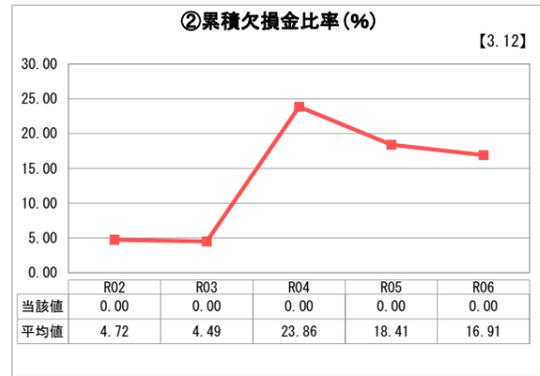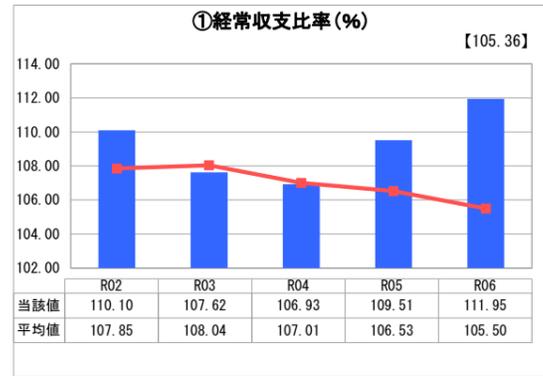

2. 老朽化の状況

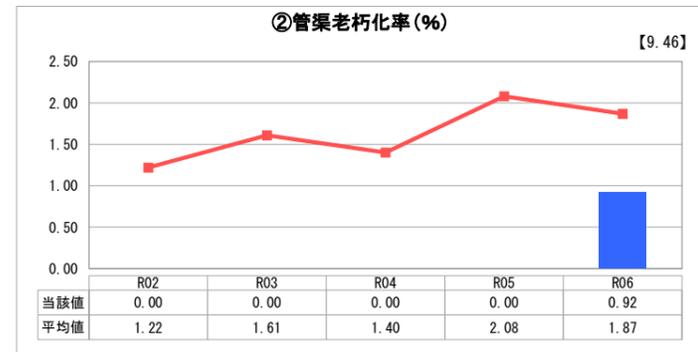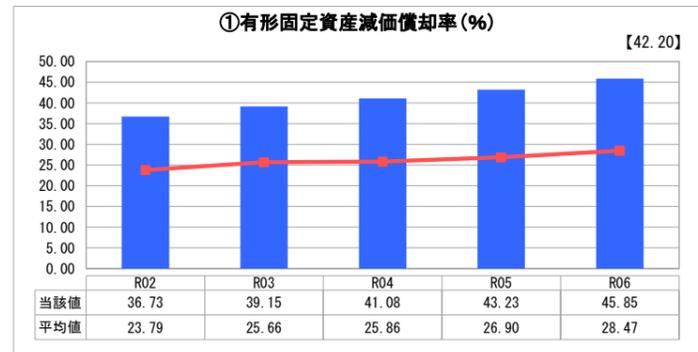

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

- ① 経常収支比率
経常費用に対する経常収益の割合を表す指標です。各年度とも黒字を示す100%を超えています。
- ② 累積欠損金比率
複数年度にわたって累積した欠損金の割合を表す指標です。累積欠損金はありません。
- ③ 流動比率
短期的な債務に対する支払能力を表す指標です。未払金や企業債の減少により、昨年度より増加し、類似団体より高い比率となりました。
- ④ 企業債残高対事業規模比率
使用料収入に対する企業債残高の割合を表す指標です。下水道整備事業がほぼ完了し、企業債残高が減少していることから、当該比率も減少しています。
- ⑤ 経費回収率
経費をどの程度使用料収入で賄えているかを表した指標です。100%以上で推移しており、類似団体に比べても健全な経営状況です。
- ⑥ 汚水処理原価
汚水1m当たりの処理費用を表す指標です。動力費や委託料の増加により前年度より上昇しましたが、類似団体よりも低い水準で推移しています。
- ⑦ 施設利用率
施設の処理能力に対する処理水量を表す指標で、施設の利用状況等を表す指標です。近年は類似団体平均を下回っていることから、宮古市ストックマネジメント計画に基づき、最適な施設運用を図っていく必要があります。
- ⑧ 水洗化率
水洗便所を設置している人口の割合を表す指標です。処理区域内人口の減少により増加しています。

2. 老朽化の状況について

- ① 有形固定資産減価償却率
資産の老朽化度を表す指標です。類似団体より高い割合となっていますが、これは類似団体と比較して供用開始時期（昭和63年10月）が早かったためと考えられます。
- ② 管渠老朽化率
下水道管の老朽化度を表す指標です。R06より老朽管が存在していることから、今後の経年劣化に備えた計画的な修繕・更新に努めていきます。
- ③ 管渠改善率
下水道管を更新した割合を表す指標です。H28から下水道管の長寿命化事業により管渠の更新を行っています。

全体総括

本市の公共下水道事業は、安定した処理機能を維持しており、水洗化率も高い水準にある一方で、人口減少により使用料収入は減少傾向にあり、経営の安定性が課題となっています。また、施設や管渠の老朽化も進みつつあり、今後は使用料収入の適正化や効率的な施設運営を通じて、経営の健全化と持続可能な事業運営に向けた取り組みが必要です。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。