

経営比較分析表（令和6年度決算）









岩手県 宮古市

| 業務名 | 業種名 | 事業名 | 類似団体区分 | 管理者の情報 |
|-----------|-------------|-------------|--------|--------------------------------|
| 法適用 | 下水道事業 | 特定環境保全公共下水道 | D2 | 非設置 |
| 資金不足比率(%) | 自己資本構成比率(%) | 普及率(%) | 有収率(%) | 1か月20m ³ 当たり家庭料金(円) |
| - | 66.19 | 2.54 | 92.91 | 3,080 |




| 人口(人) | 面積(km ²) | 人口密度(人/km ²) |
|------------|--------------------------|-------------------------------|
| 45,632 | 1,259.18 | 36.24 |
| 処理区域内人口(人) | 処理区域面積(km ²) | 処理区域内人口密度(人/km ²) |
| 1,146 | 0.87 | 1,317.24 |

| グラフ凡例 |
|----------------|
| ■ 当該団体値(当該値) |
| — 類似団体平均値(平均値) |
| 【】 令和6年度全国平均 |

1. 経営の健全性・効率性

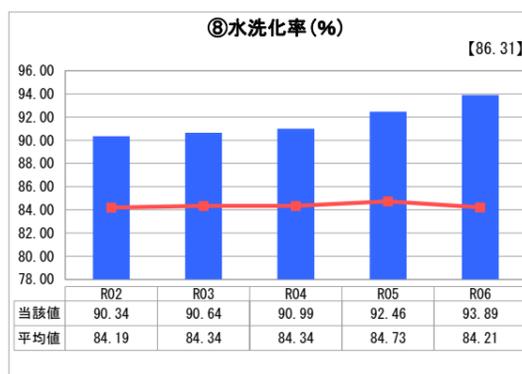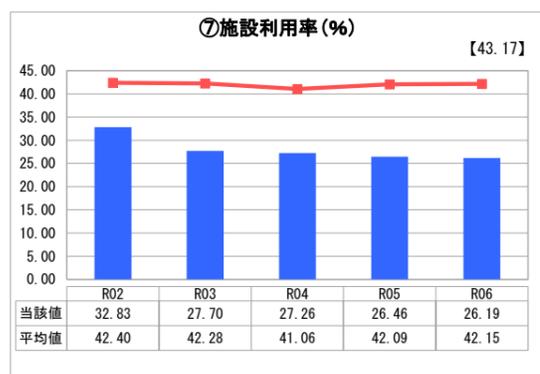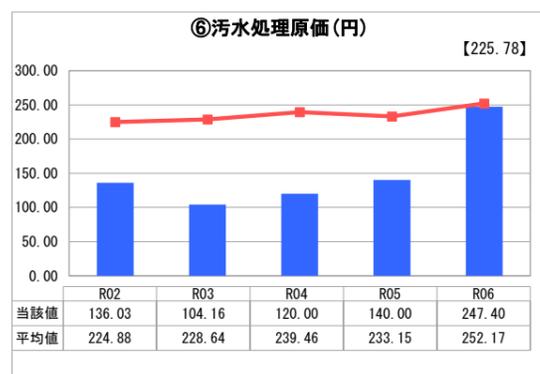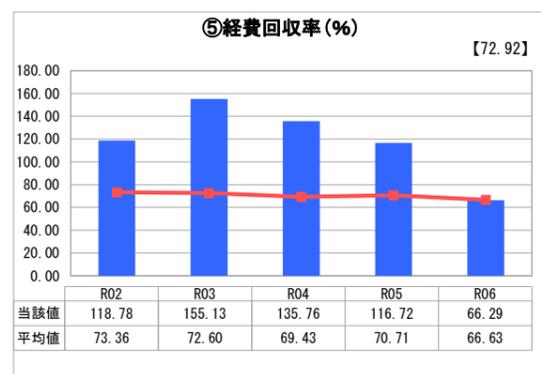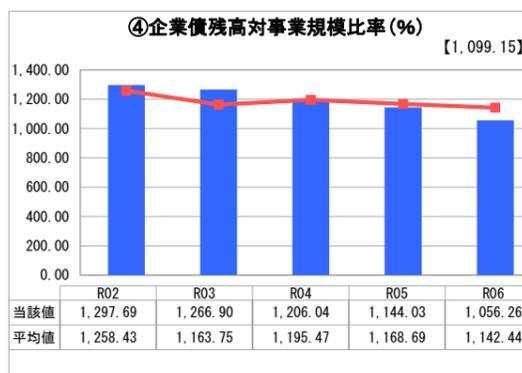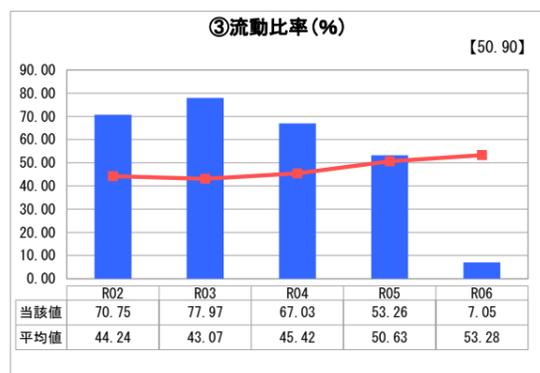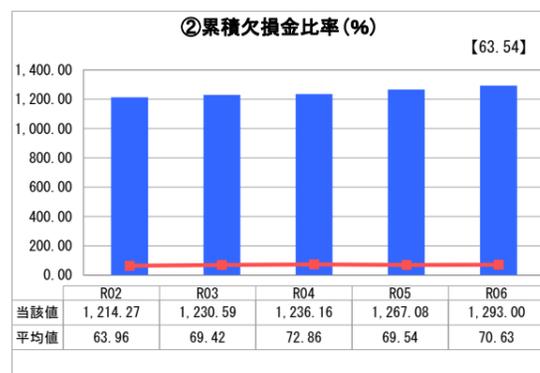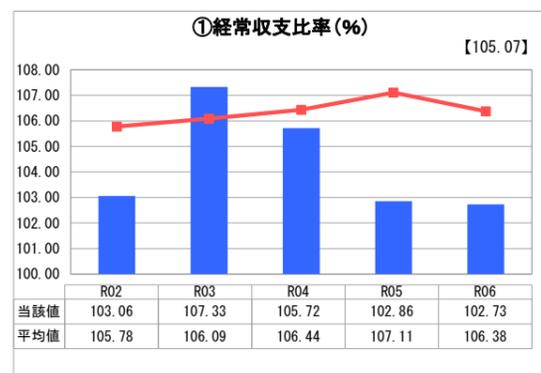

2. 老朽化の状況

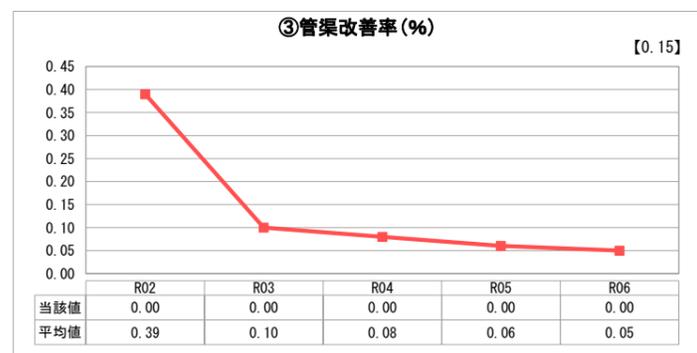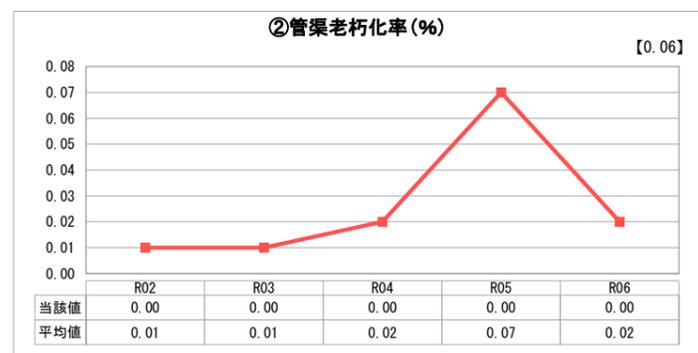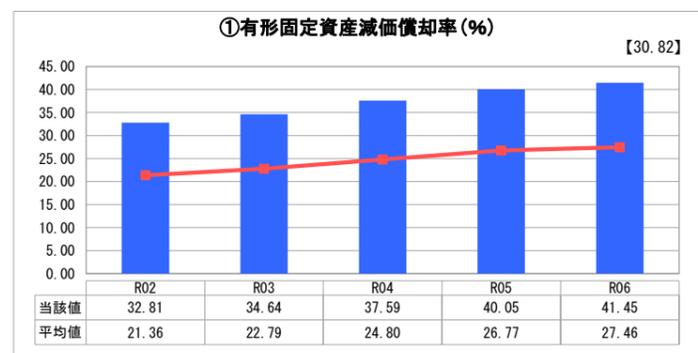

分析欄

1. 経営の健全性・効率性について

① 経常収支比率
経常費用に対する経常収益の割合を表す指標です。各年度とも黒字を示す100%を超えています。

② 累積欠損金比率
複数年度にわたって累積した欠損金の割合を表す指標です。収益の減少によりやや増加傾向にあります。

③ 流動比率
短期的な債務に対する支払能力を表す指標です。R06より、一般会計からの繰入金のうち、基準外繰入の見直しを行ったことにより流動資産が減少したため、類似団体平均を大きく下回っています。

④ 企業債残高対事業規模比率
使用料収入に対する企業債残高の割合を表す指標です。施設整備は完了し企業債残高が減少したことに伴い、類似団体より低い割合となっています。

⑤ 経費回収率
経費をどの程度使用料収入で賄えているかを表した指標です。R06は、一般会計からの繰入金のうち、基準外繰入の算出について見直しを行ったことにより、算定基礎となる汚水処理費が増加したため、減少しています。

⑥ 汚水処理原価
汚水1m³当たりの処理費用を表す指標です。R06は、一般会計からの繰入金のうち、基準外繰入の見直しを行ったことにより、汚水処理費が増加したため、昨年度と比べて高くなっています。

⑦ 施設利用率
施設の処理能力に対する処理水量を表す指標で、施設の利用状況等を表す指標です。類似団体平均を下回っていることから、宮古市ストックマネジメント計画に基づき、最適な施設運用を図っていく必要があります。

⑧ 水洗化率
水洗便所を設置している人口の割合を表した指標です。R06は排水区域内人口の減少により当該比率は増加しました。

2. 老朽化の状況について

① 有形固定資産減価償却率
資産の老朽化度を表す指標です。類似団体より高い割合となっていますが、これは類似団体と比較して供用開始時期（平成13年2月）が早かったためと考えられます。

② 管渠老朽化率
下水道管の老朽化度を表す指標です。H12から事業に着手しており、現在のところ老朽化した下水道管はありません。

③ 管渠改善率
下水道管を更新した割合を表す指標です。更新が必要な老朽化した下水道管はまだありません。

全体総括

水洗化率は着実に上昇しているものの、人口減少に伴う料金収入の減少により、厳しい経営状況になることが見込まれます。今後は使用料収入の適正化や効率的な施設運営を通じて、経営の健全化と持続可能な事業運営に向けた取り組みが必要です。

※ 「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみ類似団体平均値及び全国平均を算出しています。